



# KLASSNINGSPÅN

## KEMIKALIEFÖRRÅD INOM AVDELNING

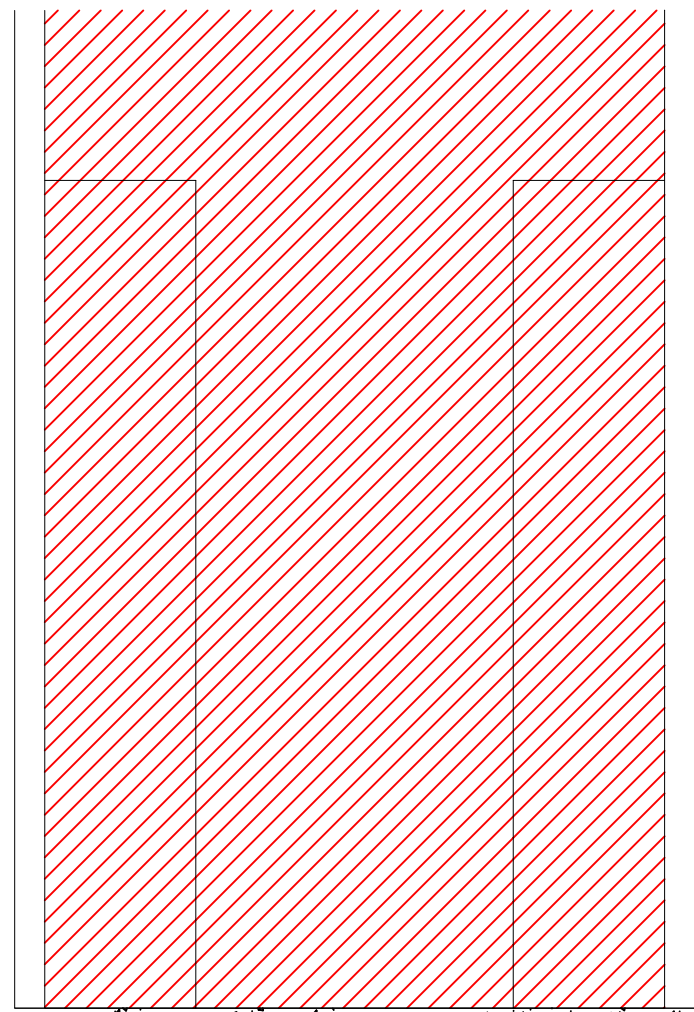

SEKTION

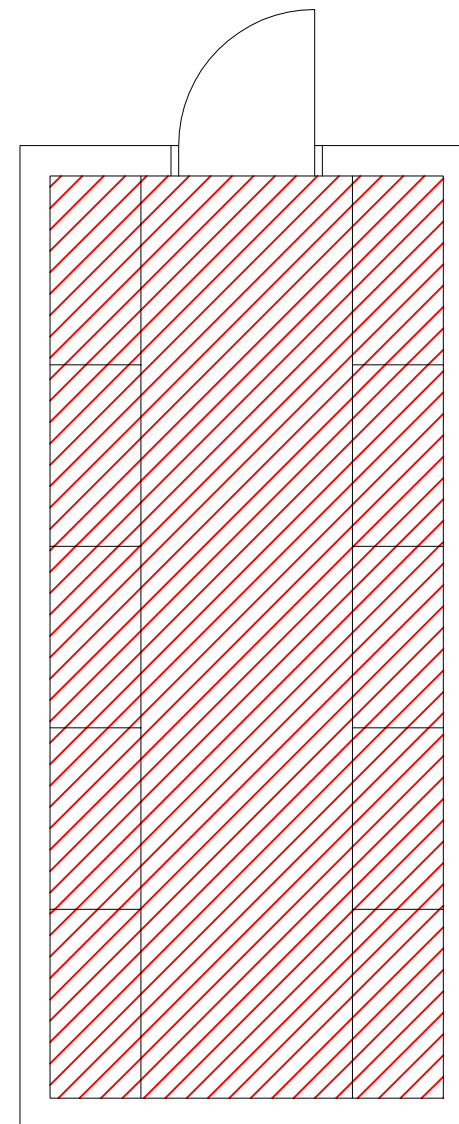

PLAN

### KLASSNING

KLASSNINGSGRUNDER ENLIGT  
SEK HANDBOK 426 (UTG 4)

ÄMNE SOM HANteras OCH LAGRAS:  
DIV. BRANDFARLIG VÄTSKA


TEMPERATURKLASS: T3


EXPLOSIONSGRUPP: IIB


ZON 0 -

ZON 1 -

ZON 2 INVÄNDIGT I SKÅP OCH RUM

 ZON 0 RISKOMR I VILKET EN EXPLOSIV GASBLANDNING FÖREKOMMER STÄNDIGT ELLER LÅNGVARIGT.

 ZON 1 RISKOMR I VILKET EN EXPLOSIV GASBLANDNING FÖRVÄNTAS FÖREKOMMA TILLFÄLLIGT VID NORMAL HANTERING.

 ZON 2 RISKOMRÅDE I VILKET EXPLOSIV GASBLANDNING INTE FÖRVÄNTAS FÖREKOMMA VID NORMAL HANTERING OCH OM DEN LIKVÄL FÖREKOMMER, I SÅ FALL ENDAST SÄLLAN ELLER KORTVARIGT.

VENTILATIONSKANAL KLASSAS LIKA SOM DET OMRÅDE VARIFRÅN LUFTEN SUGS, FRAM TILL SAMLINGSKANAL DÄR UTSPÄDNING SKER.



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

### KLASSNINGSPÅN

KEMISKA INSTITUTIONEN, KEMICENTRUM  
LUNDS UNIVERSITET

UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
60202071	JJ	JK
DATUM	ANSVARIG	
2015-01-12	JAKOB KARLSSON	

**BENGT DAHLGREN**  
Bengt Dahlgren Brand & Risk AB  
Sallerupsvägen 11D  
212 18 Malmö  
Telefon: 040-6351700  
Fax: 040-6351701  
Org.nr: 550726-7488

SKALA	NUMMER	BET
EJ SKALA	KL- C	