



# KLASSNINGSPÅN

## KYLSKÅP/ FRYSS FÖR BRANDFARLIG VARA

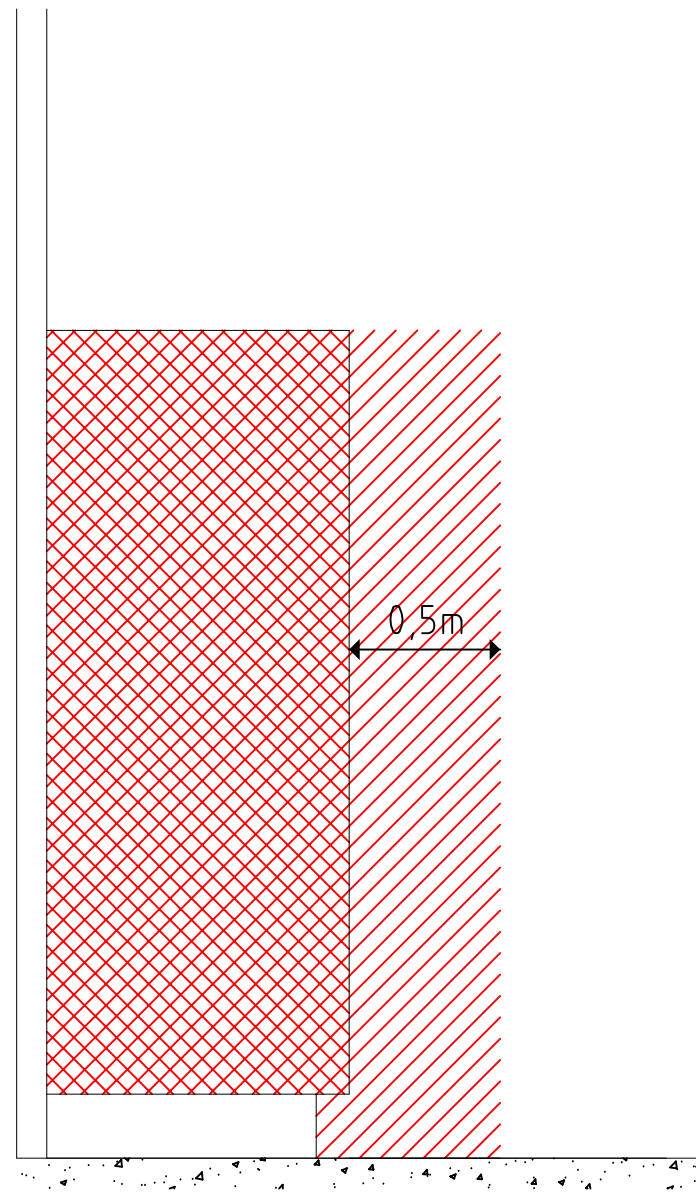

SEKTION

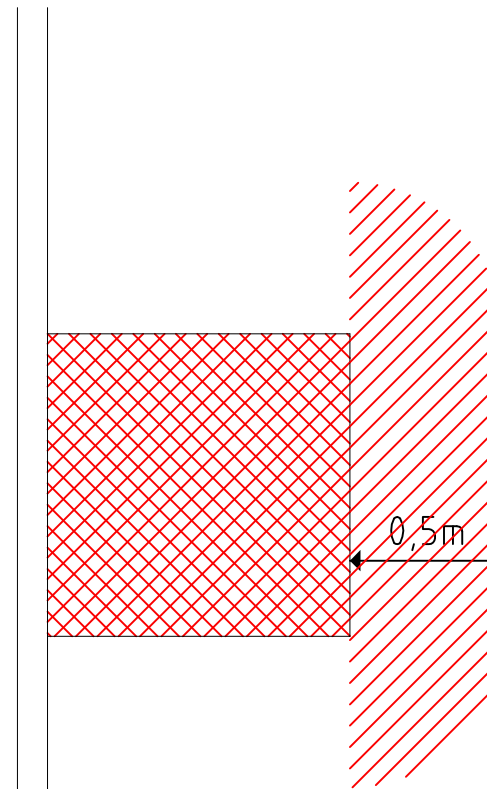

PLAN

### KLASSNING

KLASSNINGSGRUNDER ENLIGT  
SEK HANDBOK 426 (UTG 4)

ÄMNE SOM HANTERAS OCH LAGRAS:  
DIV. BRANDFARLIG VÄTSKA


TEMPERATURKLASS: T3


EXPLOSIONSGRUPP: IIB


ZON 0 -

ZON 1 INVÄNDIGT I SKÅPET

ZON 2 0,5m FRAMFÖR SKÅPETS  
DÖRRÖPPNING OCH NED TILL  
GOLV

 ZON 0 RISKOMR I VILKET EN  
EXPLOSIV GASBLAND-  
NING FÖREKOMMER  
STÄNDIGT ELLER LÅNG-  
VARIGT.

 ZON 1 RISKOMR I VILKET EN  
EXPLOSIV GASBLAND-  
NING FÖRVÄNTAS FÖRE-  
KOMMA TILLFÄLLIGT VID  
NORMAL HANTERING.

 ZON 2 RISKOMRÅDE I VILKET  
EXPLOSIV GASBLAND-  
NING INTE FÖRVÄNTAS  
FÖREKOMMA VID NORMAL  
HANTERING OCH OM DEN  
LIKVÄL FÖREKOMMER,  
I SÅ FALL ENDAST  
SÅLLAN ELLER KORT-  
VARIGT.

VENTILATIONSKANAL KLASSAS LIKA  
SOM DET OMRÅDE VARIFRÅN LUFTEN  
SUGS, FRAM TILL SAMLINGSKANAL DÄR  
UTSPÄDNING SKER.



| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|-----|-----|-----------------|-------|------|
|     |     |                 |       |      |

### KLASSNINGSPÅN

KEMISKA INSTITUTIONEN, KEMICENTRUM  
LUNDS UNIVERSITET

|                        |                            |                    |
|------------------------|----------------------------|--------------------|
| UPPDRAG NR<br>60202071 | RITAD/KONSTR AV<br>JJ      | HANDELAGGARE<br>JK |
| DATUM<br>2015-01-12    | ANSVARIG<br>JAKOB KARLSSON |                    |

 Bengt Dahlgren Brand & Risk AB  
Sallerupsvägen 11D  
212 18 Malmö  
Telefon: 040-6351700  
Fax: 040-6351701  
Org.nr: 550726-7488

|                   |                 |     |
|-------------------|-----------------|-----|
| SKALA<br>EJ SKALA | NUMMER<br>KL- F | BET |
|-------------------|-----------------|-----|